


Ⓜ ULOŽENIE KÁBLOV POD SPEVNENOU PLOCHOU (VN, NN, SL)

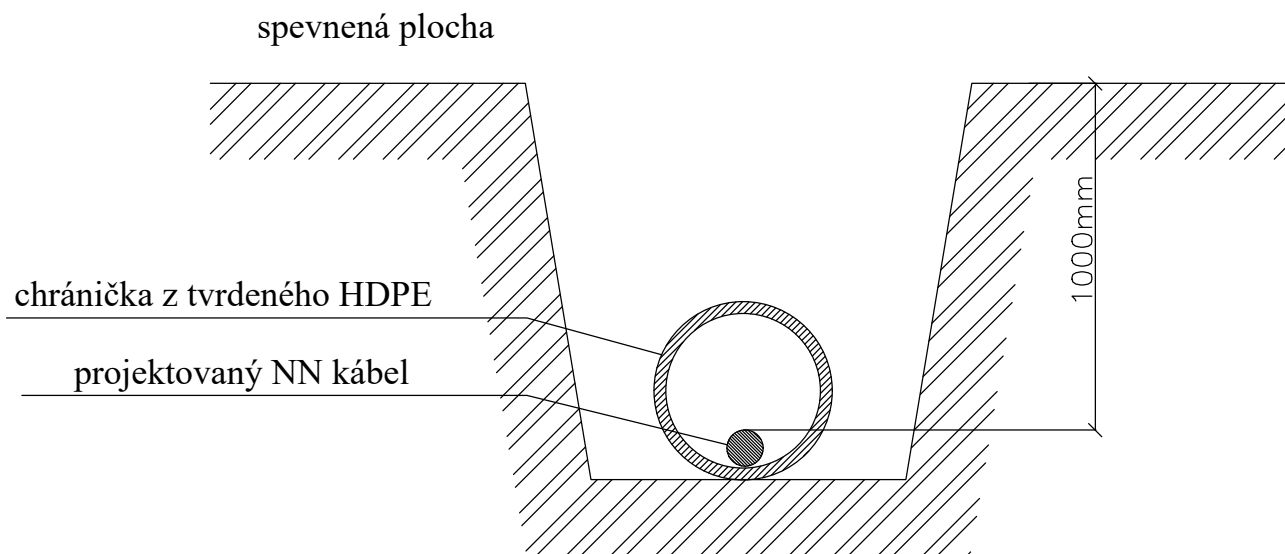

Chránička musí presahovať
1m za okraj spevnenej
plochy (cesty, chodníku).