


HĽBKY ULOŽENIA KÁBLOV PLATIA PRE UPRAVENÝ TERÉN!!! PRI KLADENÍ KÁBLOV TREBA DODRŽIAVAŤ NORMY:

- STN 33 2000-5-52 PREDPISY PRE KLADENIE SILOVÝCH ELEKTRICKÝCH KÁBLOV – NN
- STN 38 2153 KLADENIE SILOVÝCH ELEKTRICKÝCH KÁBLOV V TVÁRNICIACH
- STN 73 6005 PRIESTOROVÁ ÚPRAVA VEDENIA TECHNICKÉHO VYBAVENIA
- STN 34 1050 PREDPISY PRE KLADENIE SILOVÝCH ELEKTRICKÝCH KÁBLOV – VN

POZNÁMKY:

- PRED ZAPOČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC INVESTOR ZABEZPEČÍ PRESNÉ VYTÝČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ.
- VÝKOPOVÉ PRÁCE PRI KRIŽOVANÍ ZEMNÉHO KÁBLA S INÝMI INŽINIERSKÝMI SIEŤAMI SA MUSIA PREVÁDZAŤ RUČNE SO ZVÝŠENOU OPATRNOSŤOU


Ⓐ ULOŽENIE KÁBLOV VO VOĽNOM TERÉNE

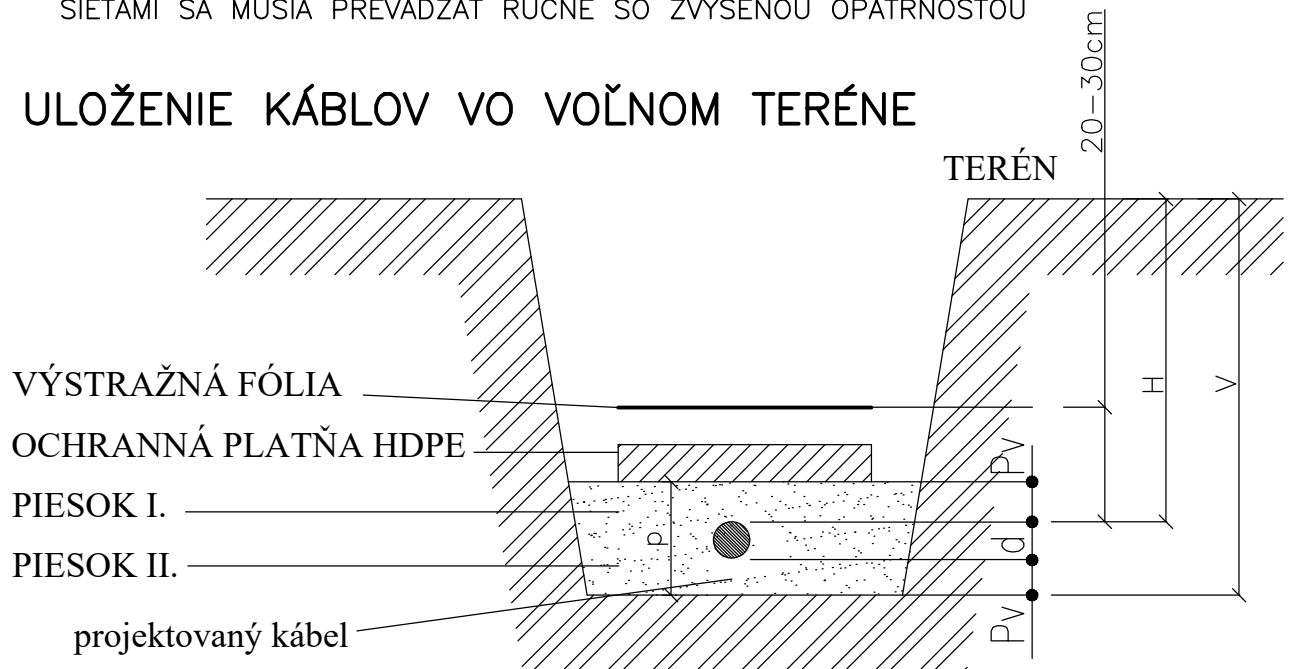

H – hĺbka uloženia
V – hĺbka výkopu ryhy = $H + d + P_v$
 P_v – piesková vrstva nor. 8cm, pre 110 kV=12cm
 p – pieskové lôžko = $d + 2P_v$
d – vonkajší priemer kábla

NAPATIE (kV)	HĽBKA H (cm)		
	TERÉN	CHODNÍK	VOZOVKA KRAJNICA VOZ.
1	35 * 70	35	100
DO 10	70	50	100
DO 35	100	100	100
110	130	130	130

* KÁBLOVÉ VEDENIE V CHRÁNIČKE

ZODP. PROJEKTANT ING. STANISLAV GAJDOŠ		VYPRACOVAL ING. STANISLAV GAJDOŠ		 Č. VÝKRESU E-2			
INVESTOR	UNIPRO MANAGEMENT,s.r.o.						
NÁZOV AKCIE	Žatevná 12, Bratislava, PSČ 941 01, SR						
STAVEBNÝ OBJEKT	Multifunkčné športové centrum, Nábrežie mládeže, Nitra K.u. Chrenová, p.č. 1353/3, 1353/4						
NÁZOV VÝKRESU	ULOŽENIE ELEKTRICKÝCH KÁBLOV		DÁTUM Č. ZÁKAZKY PROFESIA	MÁJ 2025 2025/47 ELEKTRO	ÚČEL MIERKA FORMÁT	PSP 4 A4	